

Товарная накладная

Помимо данного руководства в комплект входят следующие предметы:



iSN-101 или iSN-101/DIN



CA-LLD-DC100-L010(30,50)



CA-LLD-EC-L030



CA-LLD-DP100



Отвертка

CA-LLD-DC100-L010 и CA-LLD-EC-L030 в комплекте с iSN-101/S и iSN-101/S/DIN.

CA-LLD-DC100-L030 и CA-LLD-EC-L030 в комплекте с iSN-101/S2 и iSN-101/S2/DIN.

CA-LLD-DP100 в комплекте с iSN-101/S3 и iSN-101/S3/DIN.

CA-LLD-DC100-L050 и CA-LLD-EC-L030 в комплекте с iSN-101/S4 и iSN-101/S4/DIN.

Ресурсы


Техническая поддержка

support@icp-das.ru

support@ipc2u.ru

Как искать драйверы, руководства и



техническую информацию на веб-сайте icpdas.com

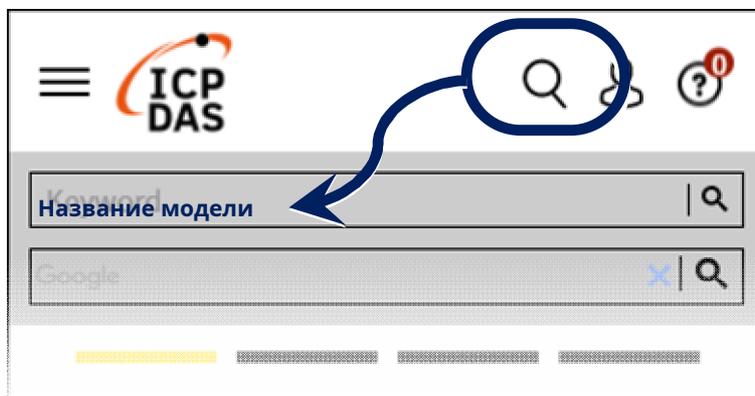


Настройки DIP- переключателя



	SW1	ON	DCON Protocol
		OFF	Modbus RTU Protocol
	SW2	ON	Software Configuration
		OFF	Hardware Configuration
	SW3	ON	High Node Address
		OFF	Low Node Address
	SW4	ON	INIT Mode
		OFF	Normal Mode

Настройки адреса устройства

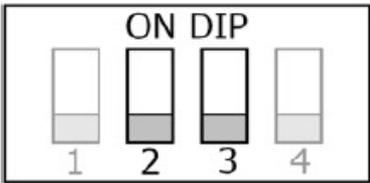
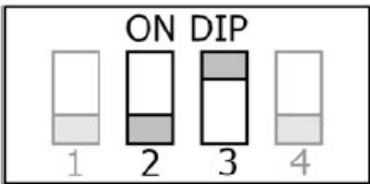
		0 ~ F for Addresses 96 ~ 111 (Low Node Address)
		0 ~ F for Addresses 112 ~ 127 (High Node Address)

Подключение кабеля питания

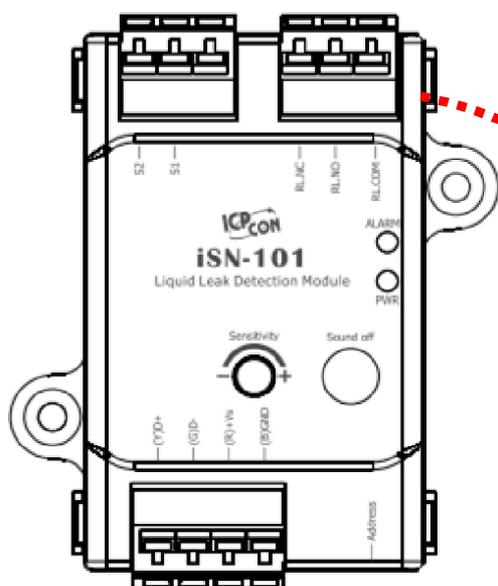

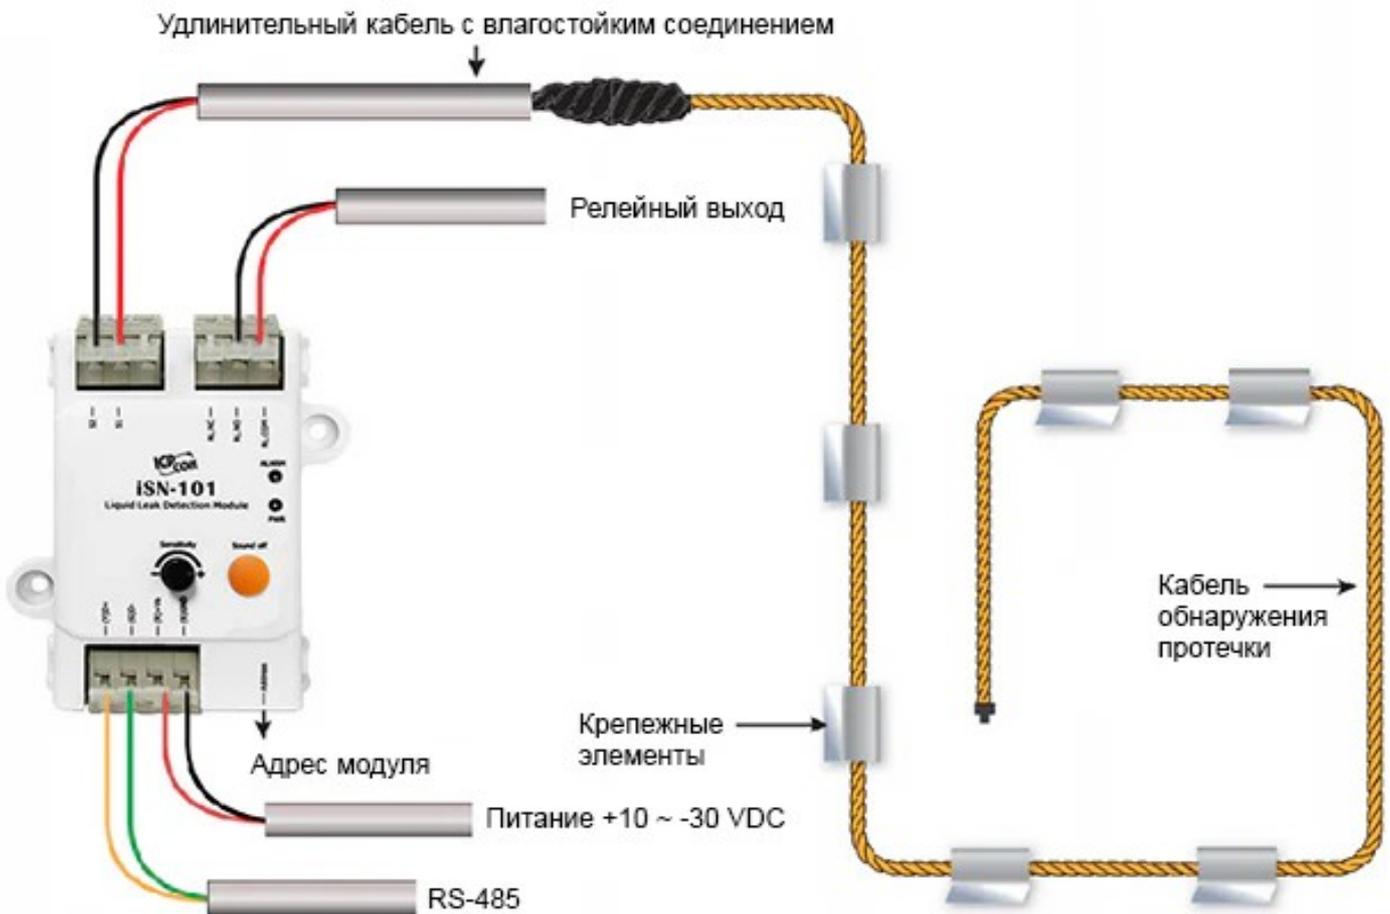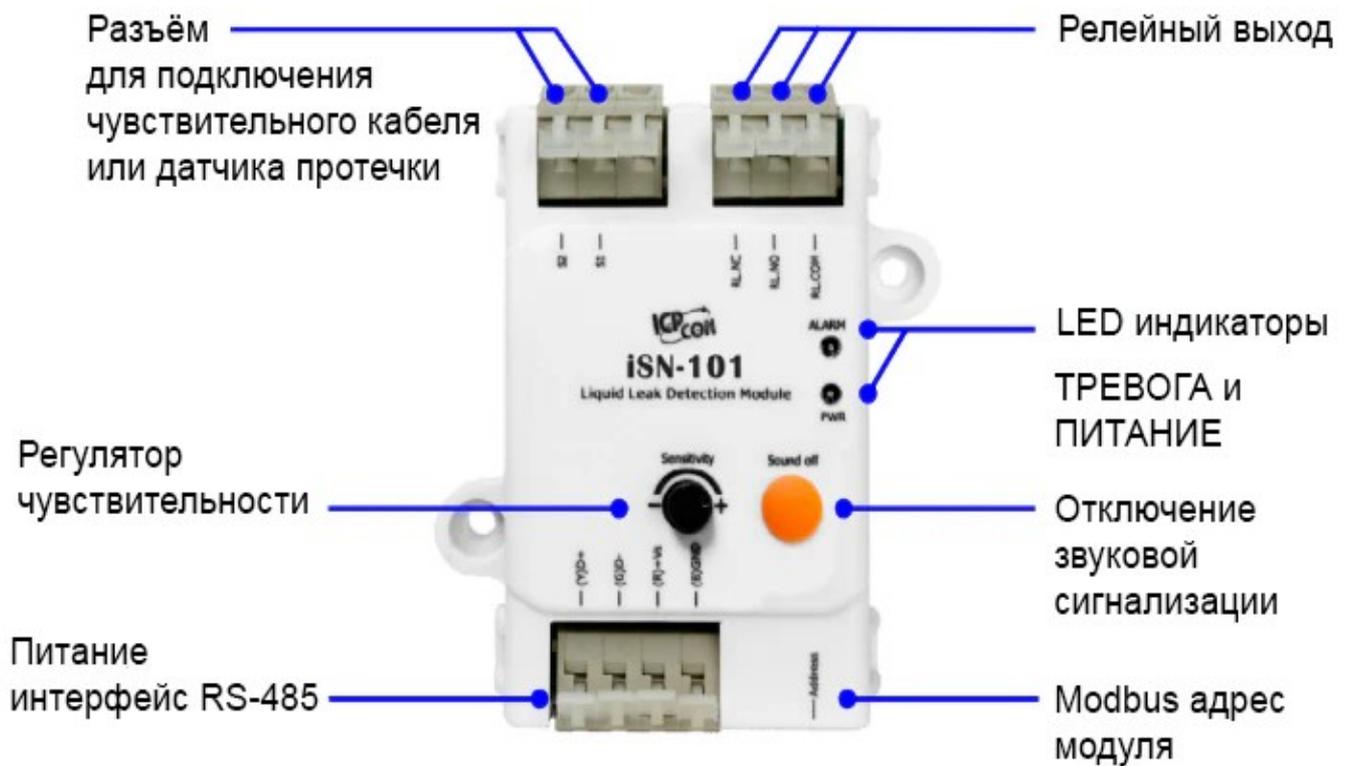

Удлинительный кабель с влагостойким соединением

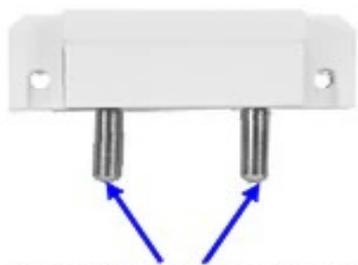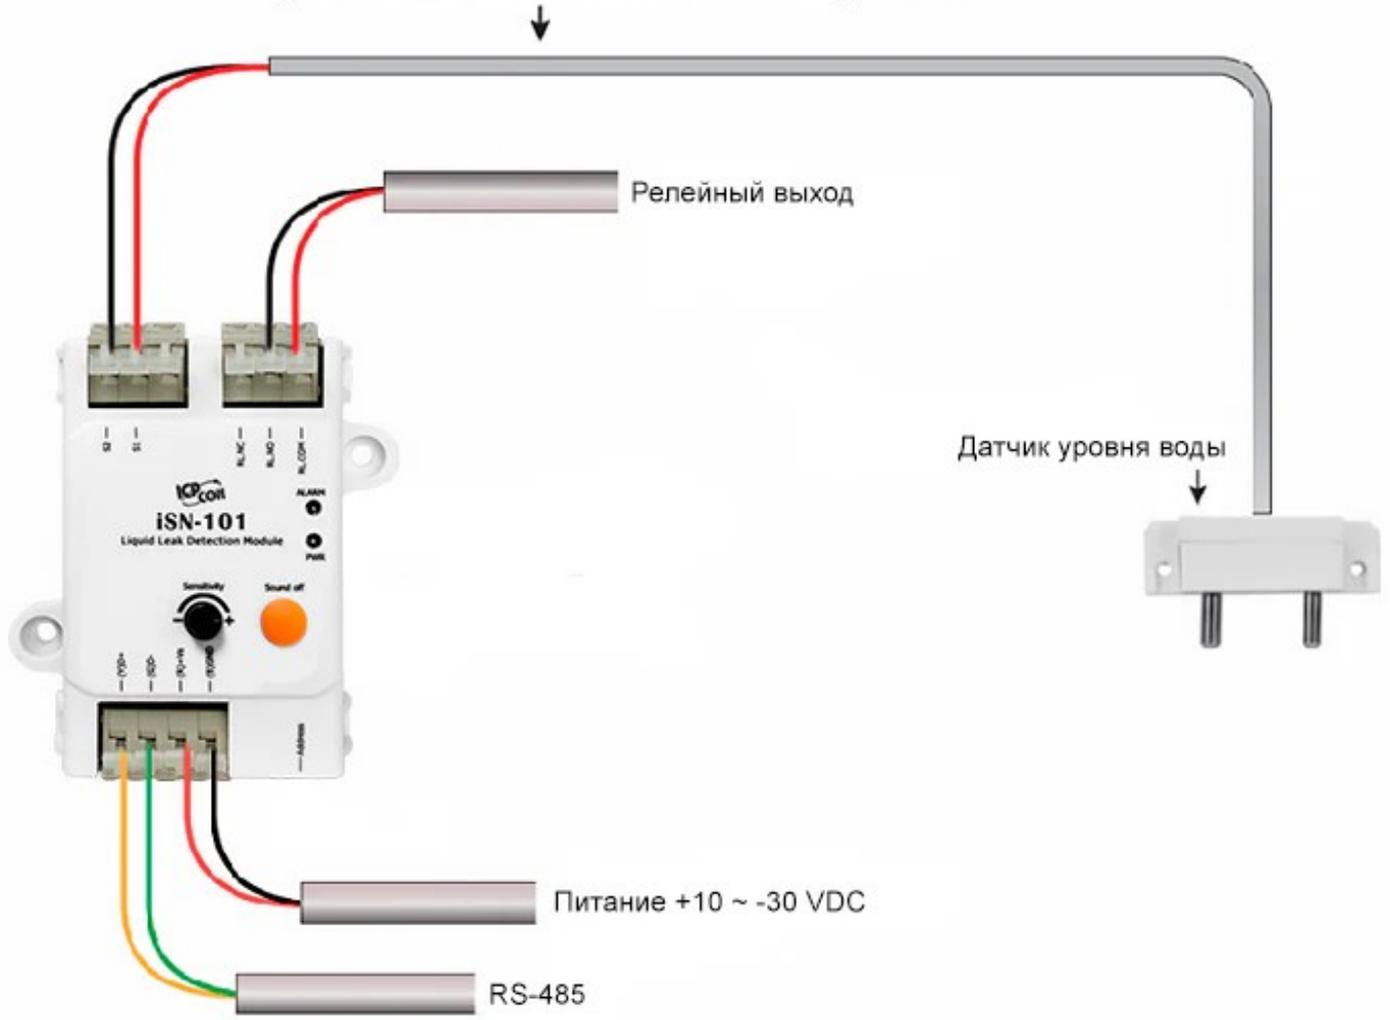

Стальные контакты



При замыкании контактов жидкостью срабатывает сигнал тревоги